Les aires de protection immédiate, intermédiaire et éloignée du site de prélèvement de la municipalité de Mont-Carmel, situé dans la rivière Kamouraska

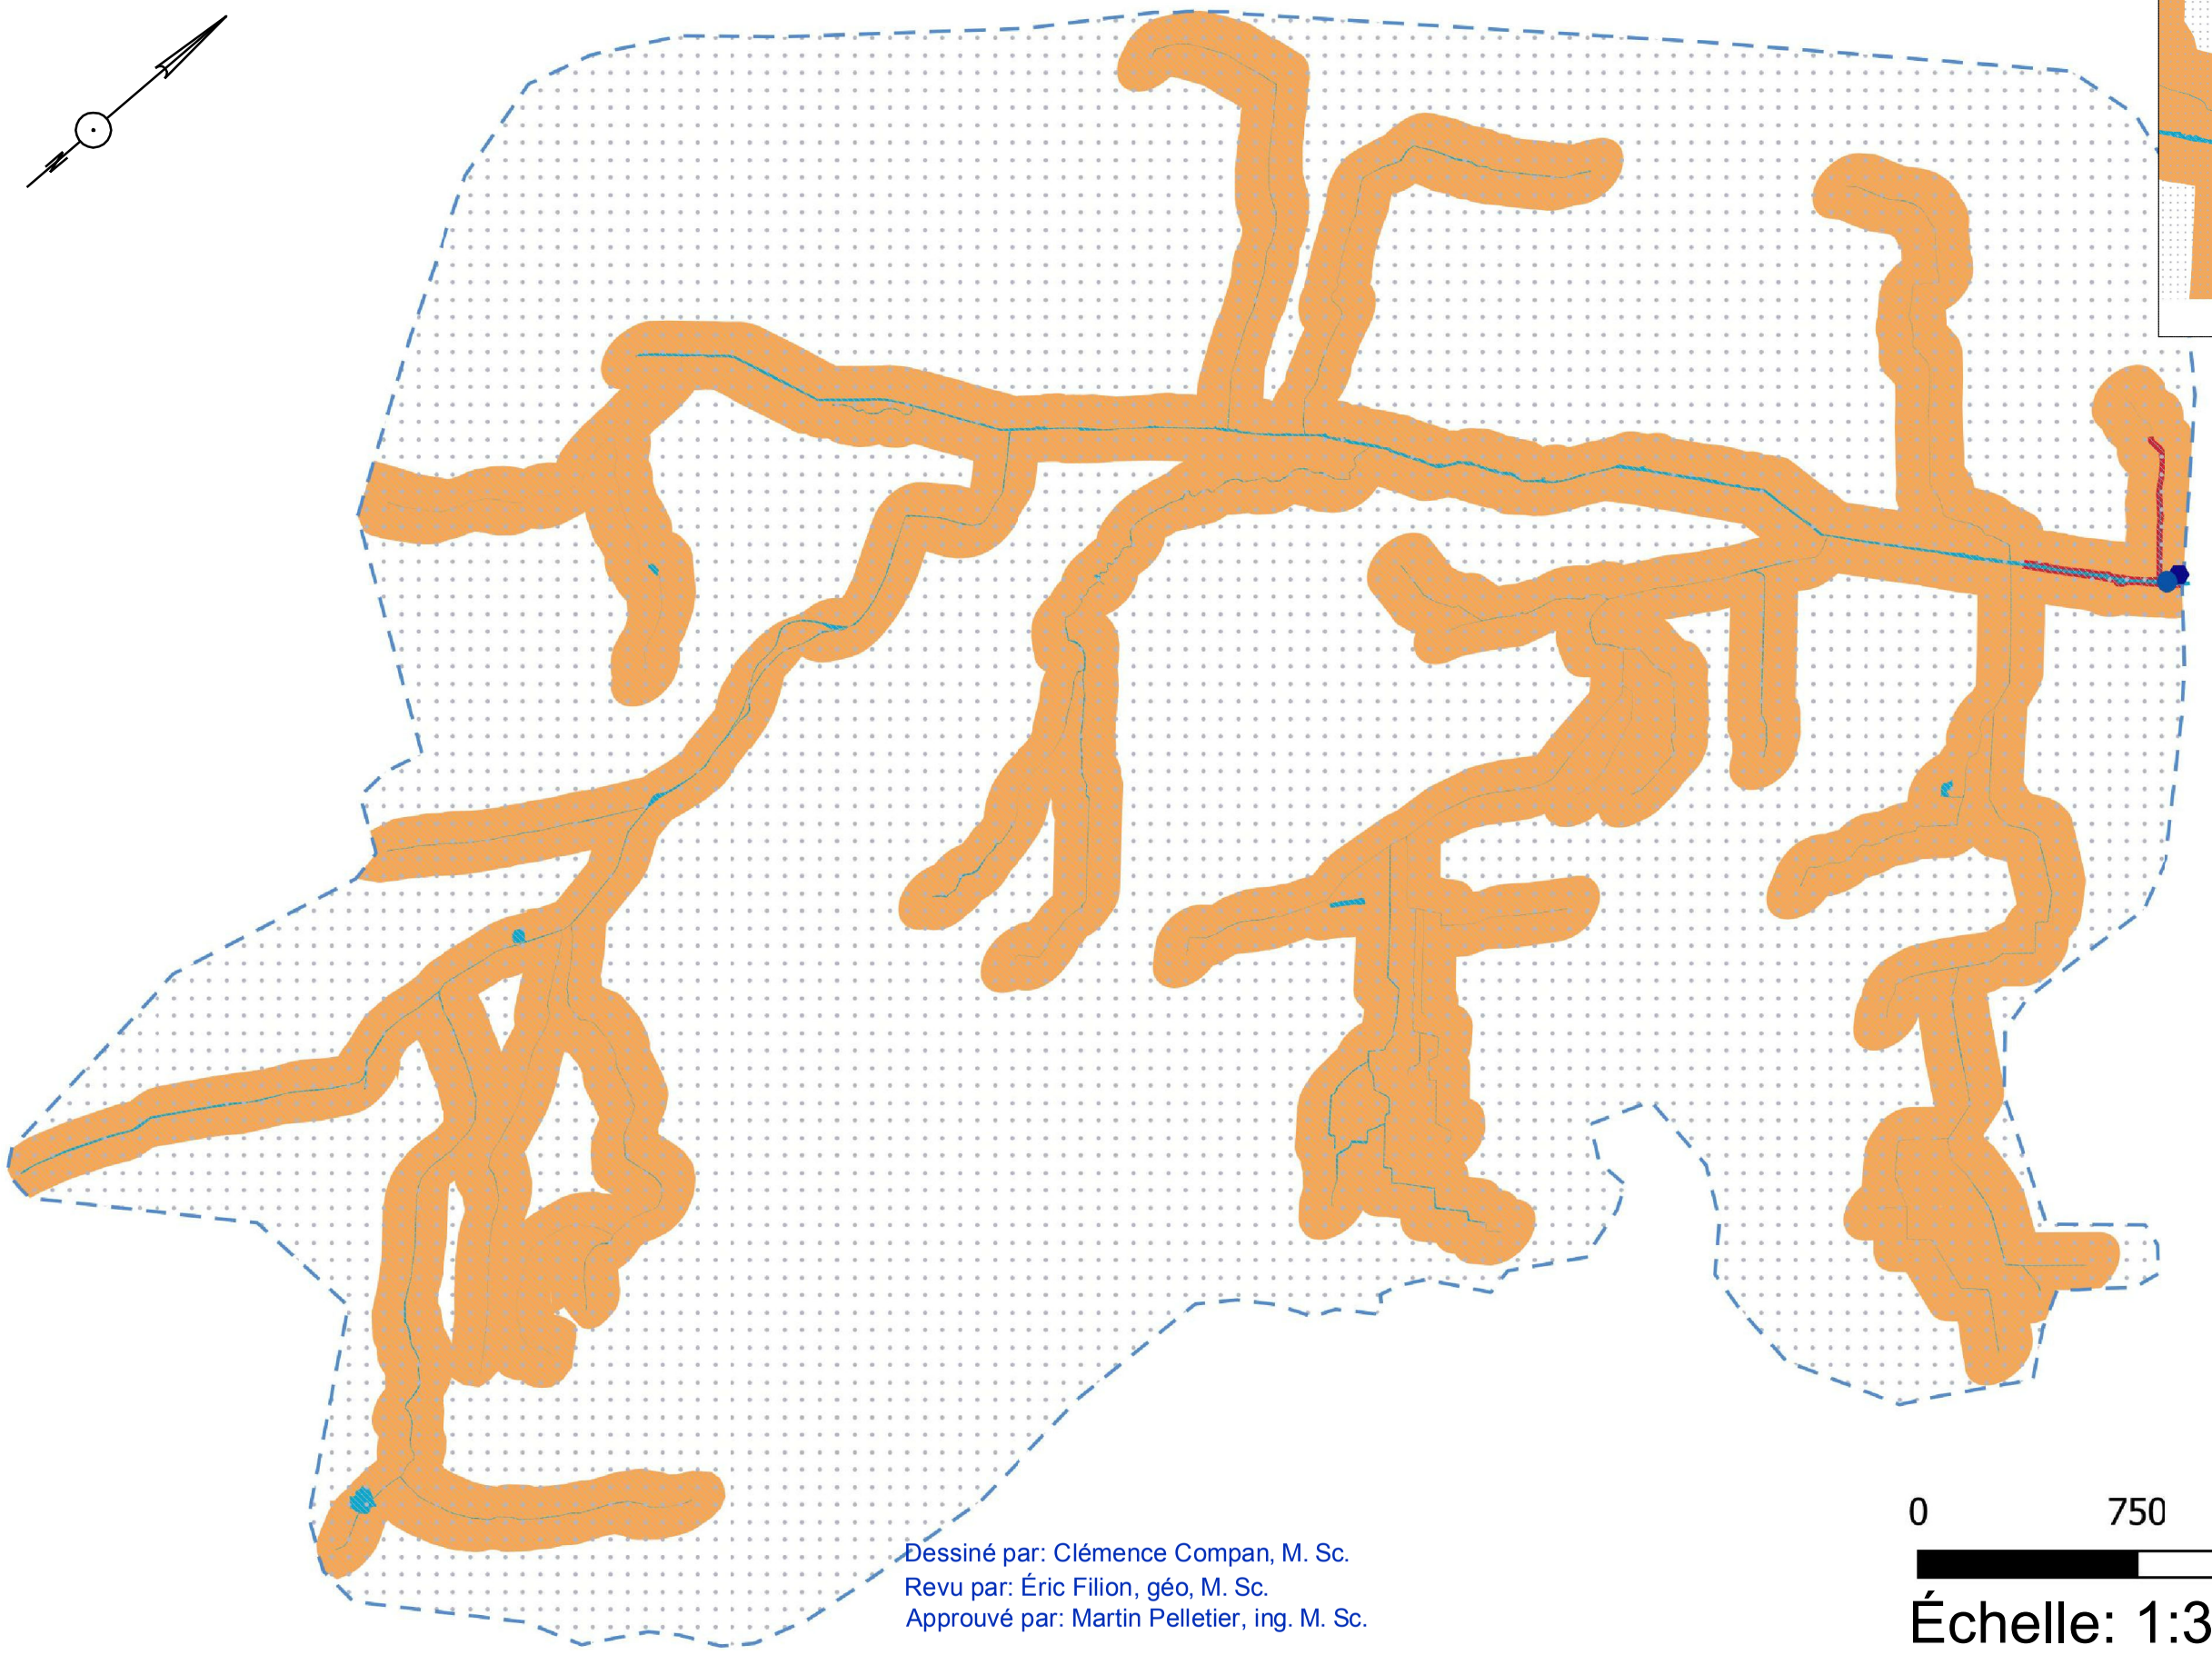

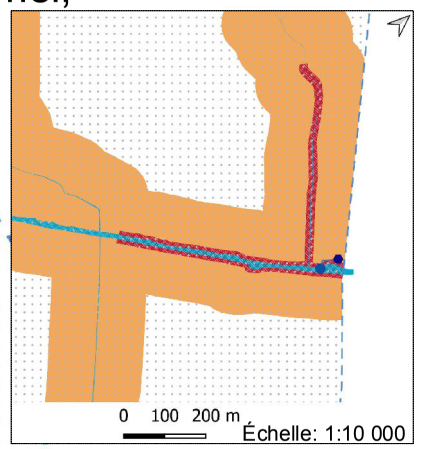

Agrandissement de l'aire de protection immédiate

Dessiné par: Clémence Compan, M. Sc.
Revu par: Éric Filion, géo, M. Sc.
Approuvé par: Martin Pelletier, ing. M. Sc.

RC-2402 (12/01)

145, rue Beaubien,
Rivière-du-Loup (Québec)
G5R 1H9
Tél: 860-2740 Fax:860-2741
Courriel: laboratoire@lerinc.ca

CLIENT

Municipalité de Mont-Carmel
168, rue des Bois Francs,
Mont-Carmel (Québec)
G0L 1W0

PROJET:

3857-00
Analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable de la municipalité de Mont-Carmel,

N° du site de prélèvement : X0008713-2

LÉGENDE

- Site de prélèvement
- Installation de production d'eau potable
- Limite du bassin versant du site de prélèvement
- Bande de 10 m pour l'aire de protection immédiate
- Bande de 120 m pour l'aire de protection intermédiaire
- Aire de protection immédiate
- Aire de protection intermédiaire
- Aire de protection intermédiaire

N° DESSIN

3857-00-01
Aires de protection

DATE

Décembre 2020

REVISION

Date	Modification	Par